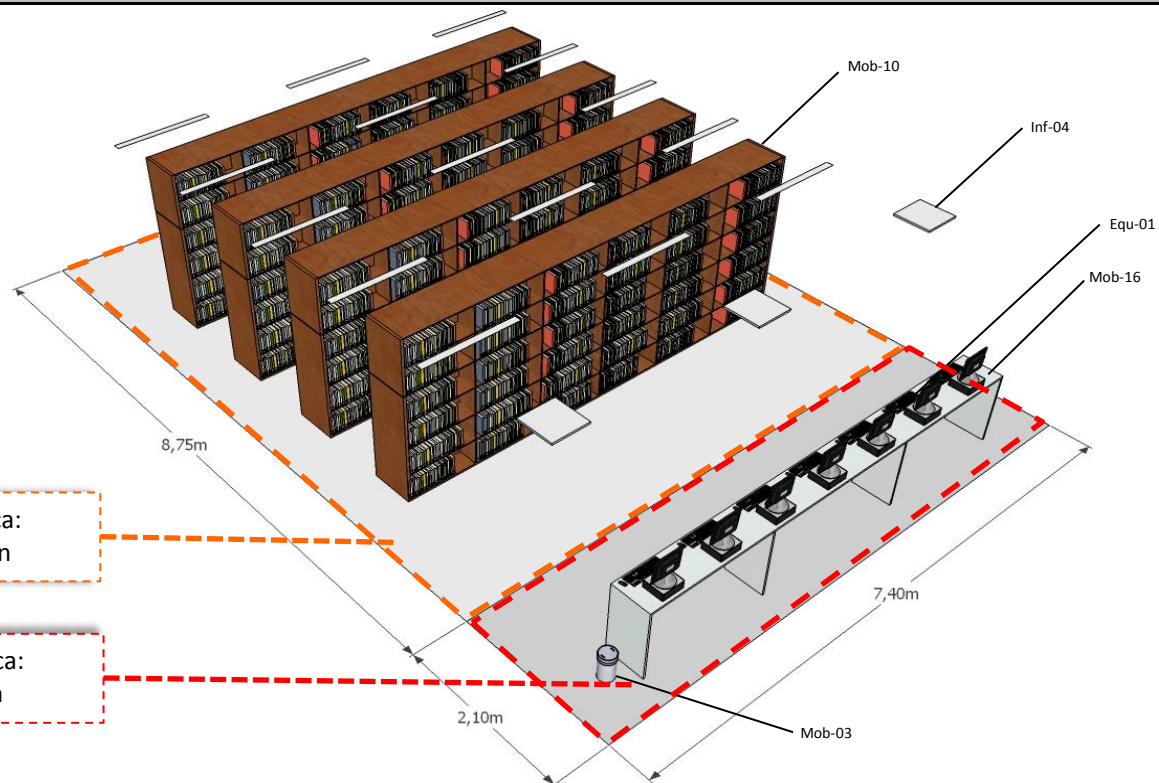


Características generales
Descripción

Espacio para consulta y colección abierta.

Inventario Básico

Equ-01	Computador
Mob-03	Papelera
Mob-16	Mesa fija
Mob-10	Biblioteca


 Biblioteca:
Colección

 Biblioteca:
Consulta

Esta gráfica no corresponde a las características de diseño, es una guía de las condiciones espaciales

Espacio físico

ID	Elemento	Aplica	Características	Cantidad	U. de medida	Costos
Efi-01	Pisos	✓	Piso en vinilo acústico			
Efi-02	Guardaescobas	✓	En el mismo materia del piso de 0,08 m de alto			
Efi-03	Muros	✓	Muros con acabado en pintura vinílica blanca			
Efi-04	Divisiones	✗				
Efi-05	Puertas	✗				
Efi-06	Cielorrasos	✓	Cielorrasos en dry wall con acabado en pintura vinílica blanca.			
Efi-07	Señalización	✓	Señalización con número.			
Subtotal espacio físico						

Infraestructura						
ID	Elemento	Aplica	Características	Cantidad	U. de medida	Costos
Inf-01	Energía	✓	Toma corriente doble a 110V 8(R)-5(N)	13		
Inf-02	Datos	✓	Puntos de red	5		
Inf-04	Iluminación	✓	Luminarias LED lineales.	18		
Inf-05	Sonido	X				
Inf-08	Iluminación Emer	✓	Iluminación de emergencia	3		
Subtotal espacio físico						

Soporte de Equipos						
ID	Elemento	Aplica	Características	Cantidad	U. de medida	Costos
Equ-01	Computador	✓	Según catálogo adquisiciones y suministro	7		
Equ-02	Teléfono	X				
Equ-03	Impresora	X				
Subtotal espacio físico						

Mobiliario						
ID	Elemento	Aplica	Características	Cantidad	U. de medida	Costos
Mob-01	Escritorio	X				
Mob-02	Cajoneras	X				
Mob-03	Papelera	✓	Papelera metálica.	3		
Mob-04	Silla	X				
Mob-05	Corcho	X				
Mob-06	Tablero	X				
Mob-16	Mesa Alta Fija	✓	Mesa fija agrupable en formica.	3		
Mob-17	Mostrador	X				
Subtotal mobiliario						
✓ Aplica - X No Aplica					Total	\$ 0

Observaciones:	Elaborado por	
	Control de cambios	Versión 1 / 10-jun-14

* Los costos son aproximados e indicativos, a manera de referencia.

** Los datos mencionados en la ficha estándar son indicativos de lo disponible por cada espacio.

*** La variación entre el estándar y el espacio físico no debe superar el 10%